



ΣΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΕΛΛΩΝ

«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»



	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Σκοπός

Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο που θα καθορίζει τις ενέργειες και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων από πλευράς του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) σε σχέση με το Προσκοπικό Κέντρο (ΠΚ) Δικέλλων «Σταμάτης Μπράτσας».

Περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκτός της πυρκαγιάς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση την σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και υποδείξεις αρμόδιων φορέων όπως:

Αστυνομία, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, Πολιτική Προστασία, Λιμεναρχεία και οι τοπικοί φορείς της περιοχής και ως εκ τούτου εκπίπτουν από το παρόν σχέδιο.

Εάν για τις περιπτώσεις αυτές δοθεί σχετική οδηγία από την αρμόδια αρχή για εκκένωση του χώρου εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες του παρόντος σχεδίου που αφορούν την εκκένωση,

Ευθύνη - Υλοποίηση

- Την ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδίου φέρει ο Περιφερειακός Έφορος Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ ΑΜΘ) ως Εκπρόσωπος του ΣΕΠ υποβοηθούμενος από τους εκάστοτε Βοηθούς ΠΕ καθώς και τους Αρχηγούς των ΠΚ και τους Αρχηγούς των προγραμματισμένων πολυήμερων θερινών δραστηριοτήτων υπαίθρου που εγκρίθηκαν.
- Στην αρχή κάθε κατασκήνωσης, ο Αρχηγός του Κέντρου προγραμματίζει σε συνεργασία με τον Αρχηγό της πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου (ΑΚ) και την συνδρομή όπου χρειάζεται της ΠΕ, τη διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για το σύνολο των συμμετεχόντων.
- Όλο το έμμισθο προσωπικό (αν υπάρχει), οι Βαθμοφόροι και οι ανήλικοι συμμετέχοντες όπως αυτοί αναφέρονται στα επιμέρους σχέδια.

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Διαδικασία

Τουλάχιστον μία φορά στην αρχή κάθε πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου ο Αρχηγός του Προσκοπικού Κέντρου σε συνεργασία με τον ΑΚ και την συνδρομή της ΠΕ, προγραμματίζει και ετοιμάζει σενάριο άσκησης για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Πρέπει να συμπληρώνεται, πριν την έναρξη της πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου, ειδικό έντυπο με τα καθήκοντα των Βαθμοφόρων (Αρχηγός Κέντρου, Αρχηγός πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου, Υπεύθυνοι Χώρων Συγκέντρωσης – Α.Α.Λ. ή Α.Ο.Π.-, Ομάδα Α' Βοηθειών, Ομάδες Πυρόσβεσης (ανά πυροσβεστικό σημείο) κλπ.

Το έντυπο αυτό πρέπει να υπάρχει στο Φάκελο πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου και μαζί με το παρόν σχέδιο αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων που βρίσκονται στα σημεία συγκέντρωσης του Προσκοπικού κέντρου.

Ο Αρχηγός του Κέντρου διασφαλίζει ότι όλοι οι έχοντες καθήκοντα έχουν ενημερωθεί και αυτό γίνεται με την υπογραφή σχετικού εντύπου κατά την άφιξη τους στην κατασκήνωση. Η ενημέρωση του ΑΚ προϋποθέτει συνάντηση μικρής διάρκειας για ενημέρωση στο σχέδιο και επιτόπου περιοδεΐα στους χώρους του κέντρου για αναγνώριση των σημείων που αφορούν το σχέδιο. *(Σημ: Ιδιαίτερη σημασία στα σημεία συγκεντρώσεως)

Αντίγραφο του παρόντος σχεδίου θα δίνεται στους ΑΚ κατά την έναρξη της προγραμματισμένης πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου, θα το παραλαμβάνουν υπογράφοντας σχετικό έγγραφο και με την λήξη της δράσης αυτό θα επιστρέφεται στον Αρχηγό του Κέντρου και από αυτόν στον ΠΕ.

Αλλαγές- Ισχύς Σχεδίου

Το σχέδιο εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Έφορο ο οποίος έχει και την ευθύνη της παράδοσης του στον Αρχηγό του Κέντρου για διανομή του στα αρμόδια άτομα.

Η διανομή του σχεδίου καταγράφεται.

Ο προγραμματισμός και το σενάριο της άσκησης αλλάζει μόνο από τον Αρχηγό του Κέντρου ο οποίος ενημερώνει όλους του συμμετέχοντες.

ΚΑΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σχέδιο αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια εκτός αν τα δεδομένα σχεδιασμού έχουν αλλάξει δραματικά.

ΙΣΧΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Μέχρι την 1η Ιουνίου 2026

Έγγραφα τεκμηρίωσης του σχεδίου δράσης

- Πίνακας ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
- Πίνακας Καθηκόντων εμπλεκόμενων

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Α. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Η ακόλουθη διαδικασία αφορά περιπτώσεις περιορισμένης έκτασης πυρκαγιάς εντός του χώρου του Προσκοπικού Κέντρου , που υπό προϋποθέσεις είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με ενέργειες των συμμετεχόντων στην πολυήμερη θερινή δραστηριότητα υπαίθρου.

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΥΡΓΚΑΓΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. (ΜΕΡΟΣ Β)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Αξιολόγηση και εκτίμηση μεγέθους του περιστατικού	
Με την έκρηξη του περιστατικού ο Αρχηγός του Κέντρου και ο Αρχηγός της πολυήμερης θερινής δραστηριότητας υπαίθρου συνεκτιμούν το μέγεθος και την έκταση της πυρκαγιάς και αφού λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα αποφασίζουν για ταπερεταίρω: Την έκταση και το ρυθμό εξάπλωσης της φωτιάς. Το ύψος της φλόγας και το μήκος του μετώπου. Τη φορά και την ένταση των ανέμων. Το συγκεκριμένο χώρο που φλέγεται και την εγγύτητα του χώρου στο πλησιέστερο σημείο πυρόσβεσης . Τυχόν εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται στο χώρο. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση που θα πάρουν θα πρέπει να είναι άμεση και θα πρέπει να είναι <u>μία εκ των δύο</u>: Α. ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ	ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Σήμανση συναγερμού	
Η σήμανση συναγερμού γίνεται με τη χρήση της χειροκίνητης σειρήνας (τύπου κόρνας αερίου) που βρίσκεται στον χώρο έξω από τα μαγειρεία (Σχέδιο Διάταξης του Χώρου). Τη σειρήνα ενεργοποιεί ο Βαθμοφόρος Υπηρεσίας μετά από σχετική οδηγία του υπεύθυνου του κέντρου. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η σειρήνα δεν λειτουργεί, γίνεται χρήση σειρήνας πεπιεσμένου αέρα που εναλλακτικά υπάρχει στο κουτί Α' Βοηθειών στο ιατρείο της δράσης ή γίνεται χρήση σφυρίχτρας.	ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Διακοπή ρεύματος		
Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ <u>ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΓΟΝΙ (ΑΠΟΘΗΚΗ)</u> Η διακοπή γίνεται για προληπτικούς λόγους για μη τυχόν εξάπλωση της πυρκαγιάς ΕΚΤΟΣ από τις πιο κάτω περιπτώσεις: Α. Αν η πυρκαγιά είναι σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας ή/και κατά τη νύκτα. Β. Αν η εστία της πυρκαγιάς είναι κοντά ή προκλήθηκε από τον ηλεκτρικό πίνακα		ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Μετάβαση προσωπικού στο χώρο Συγκέντρωσης		
Με την ήχηση του συναγερμού, το προσωπικό και οι συμμετέχοντες μεταβαίνουν στους ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ που βρίσκονται σε ξέφωτες περιοχές της Προσκοπικού Κέντρου (Σχέδιο Διάταξης του Χώρου). <u>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ)</u> ΑΝ Η ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΤΟΤΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Αν υπάρχουν τραυματίες με σοβαρά εγκαύματα ακολουθείται η διαδικασία αναφοράς ατυχήματος. Ο Αρχηγός του Κέντρου καλεί αμέσως ασθενοφόρο. Αν οι τραυματίες έχουν εγκαύματα περιορισμένου βαθμού, η μετάβαση στο Κέντρο Υγείας ή στο πλησιέστερο Γενικό Νοσοκομείο (<u>ΠΓΝΑ Αλεξανδρούπολης</u>) δυνατόν να γίνει και με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που σταθμεύουν για αυτό το σκοπό εντός του χώρου. Κατά τη μετάβαση στο χώρο συγκέντρωσης διαπιστώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στην δράση και του προσωπικού και (αν υπάρχουν) επισκεπτών που υπήρχαν κέντρο πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Αν υπάρχουν απόντες, εφόσον είναι δυνατό επιβεβαιωθεί και με τους άλλους χώρους συγκέντρωσης ότι δεν βρίσκονται εκεί, αναφέρονται στον Υπεύθυνο της Πυροσβεστικής μόλις αυτή φθάσει. Κατά την αναφορά και εφόσον είναι εφικτό αναφέρονται και οι χώροι που είτε κάποιος τους είδε πριν το περιστατικό είτε δυνατό να βρίσκονται με βάση το πρόγραμμα.		ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	
Αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη εύφλεκτης ύλης θα πρέπει να γίνει προσπάθεια περιορισμού της ροής της ύλης αυτής προς την εστία της φωτιάς. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ή ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από καύση στερεών διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν άλλα εύφλεκτα υλικά προσκείμενα με την εστία της φωτιάς. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισθείς, καλείται Άμεση Βοήθεια σύμφωνα με τον Πίνακα Τηλεφώνων έκτακτης Ανάγκης. Αν δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο χώρο και η φωτιά είναι περιορισμένης έκτασης οι Βαθμοφόροι και το προσωπικό του Κέντρου καταρτίζονται σε ομάδες πυρόσβεσης για την καταστολή ή τον περιορισμό της φωτιάς κάνοντας χρήση του πλησιέστερου πυροσβεστικού σημείου. Ταυτόχρονα με την προσπάθεια πυρόσβεσης ενεργοποιείται η διαδικασία συγκέντρωσης στους προκαθορισμένους χώρους. Αν η φωτιά είναι τέτοιων διαστάσεων που δεν είναι δυνατή η καταστολή της με τα συμβατικά μέσα τότε καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ .		ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ	
Κατάσβεση Πυρκαγιάς από μόνιμο Προσωπικό και Βαθμοφόρους			
Αν η πυρκαγιά είναι περιορισμένης έκτασης της οποίας η κατάσβεση δύναται να επιτευχθεί με τα συμβατικά μέσα οι Βαθμοφόροι και το προσωπικό αναλαμβάνει την κατάσβεσή της σύμφωνα με τις Οδηγίες Πυρόσβεσης Ταυτόχρονα με την προσπάθεια πυρόσβεσης ενεργοποιείται η διαδικασία συγκέντρωσης στους προκαθορισμένους χώρους. Με την λήξη του περιστατικού και την κατάσβεση της φωτιάς και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις μεγάλος αριθμός βαθμοφόρων παραμένει στους χώρους συγκέντρωσης για επιτήρηση των κατασκευών .		ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Κατάσβεση πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική Δασική Υπηρεσία		
Στην περίπτωση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, όπου ήδη κλήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία το προσωπικό της κατασκήνωσης διασφαλίζει ότι το όχημα πυρόσβεσης θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον χώρο της πυρκαγιάς. Με την άφιξη του οχήματος το προσωπικό ακολουθεί τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.		ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Αξιολόγηση κέντρου μετά την Πυρκαγιά		
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, το κέντρο θα πρέπει να αξιολογηθεί από επιστημονικό προσωπικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Οι εξωτερικοί χώροι που έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά, παραμένουν υπό επιτήρηση τουλάχιστον 24 ώρες μετά το συμβάν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Αν κριθεί ότι οι χώροι είναι απαλλαγμένοι από κινδύνους τυχόν αναζωπυρώσεων οι χώροι της κατασκήνωσης αξιολογούνται για την ακαταλληλότητα τους για περεταίρω χρήση μετά το συμβάν με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Αν υπάρχουν δυσάρεστες ή τοξικές κατάλοιπες οσμές 2. Αν έχει αλλάξει η λειτουργικότητα ή αν έχει επαυξηθεί η επικινδυνότητα του χώρου 3. Αν η γενικότερη αισθητική του χώρου επιβαρύνεται δραματικά. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου ότι δηλαδή το κέντρο είναι χώρος αναψυχής και ξεκούρασης για μικρά παιδιά και εφήβους. Αν η πυρκαγιά είναι σε κτήρια, και η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων είναι θετική τότε εκπονείται σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών από την Πυρκαγιά, ιεραρχικά για τα πιο κάτω: 1. Τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου 2. Την ηλεκτρική εγκατάσταση 3. Το δίκτυο υδροδότησης 4. Τις βασικές λειτουργίες των χώρων 5. Τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. (για τα μαγειρεία και την Κουζίνα) Εάν οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες από εύφλεκτα υλικά θεωρείται δεδομένη η σοβαρή απώλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός των κτηρίων έτσι δεδομένη θα πρέπει να είναι και η αντικατάστασή τους.		ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	
Επίσκεψη Τεχνικού Επιθεωρητή			
Πριν την επανέναρξη των εργασιών το κέντρο θα πρέπει να επιθεωρηθεί και από την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση ελλείψεων ή άμεσων αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία των κατασκηνωτών.		ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ	

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η λήψη απόφασης για εκκένωση του χώρου δυνατόν να παρθεί άμεσα με την έκρηξη ή έπειτα από δραματική επιδείνωση της φωτιάς ή της Θεομηνίας. Σε κάθε περίπτωση ο κυριότερος άξονας όλων των ενεργειών των βαθμοφόρων είναι πρωτίστως η διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των κατασκηνωτών και ακολούθως η κατάσβεση της πυρκαγιάς ή η αντιμετώπιση της θεομηνίας.

Σημειώνεται δε ότι εκκένωση γίνεται και μετά από οδηγίες της αρμόδιας αρχής της. (Πολιτική Προστασία)

Αξιολόγηση και εκτίμηση του μεγέθους του περιστατικού πυρκαγιάς	
Σήμανση Συναγερμού	
Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος	
Μετάβαση στο χώρο Συγκέντρωσης	
Σύμφωνα με Α1 έως Α4 πιο πάνω (Πυρκαγιά στο χώρο) Στην περίπτωση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, όπου ήδη κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι Βαθμοφόροι διασφαλίζουν εφόσον είναι δυνατό χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ότι το όχημα πυρόσβεσης θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον χώρο της πυρκαγιάς. Με την άφιξη του οχήματος οι Βαθμοφόροι ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Δασικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν και τον πλήρη έλεγχο της πυρόσβεσης, αλλά και του χώρου γενικότερα	ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ	
Η διαδικασία εκκένωσης γίνεται σε δύο φάσεις: 1. Απομάκρυνση των ανήλικων συμμετεχόντων από το χώρο προς ασφαλέστερο σημείο εκτός του Προσκοπικού Κέντρου ή της περιοχής. 2. Τελική εγκατάλειψη και επιστροφή με ή χωρίς τα προσωπικά είδη . ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ. (Οι δίοδοι διαφυγής έχουν εκ των προτέρων και πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου επιβεβαιωθεί και συμφωνηθεί τόσο με τις Υπηρεσίες Κράτους) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΠΟΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ	ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Τελική εγκατάλειψη και επιστροφή με ή χωρίς τα προσωπικά είδη .	
Στην περίπτωση κατά την οποία το φαινόμενο που προκάλεσε την εκκένωση παραμένει ανεξέλεγκτο ή συνεχίζει να διευρύνεται σε βαθμό που η περεταίρω χρήση του κέντρου για την ίδια περίοδο ή ακόμα και για τις επόμενες είναι πλέον αδύνατη, με απόφαση του Αρχηγού του Κέντρου ο οποίος έχει ήδη διαβουλευθεί με Περιφερειακό και τον Γενικό Έφορο, ο χώρος εγκαταλείπεται οριστικά με βάση την ακόλουθη διαδικασία: ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, γίνεται από τους εναπομείναντες ΕΝΗΛΙΚΕΣ Βαθμοφόρους στο χώρο, συντονισμένη προσπάθεια για την ανάκτηση των προσωπικών ειδών των συμμετεχόντων, ξεκινώντας από τα σημεία που είναι περισσότερο εκτιθέμενα στον κίνδυνο. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς, τα είδη μαζεύονται σε κλειστούς χώρους που υπάρχουν οι λιγότερες πιθανότητες να υποστούν ζημιές και ασφαρίζονται, για τη μελλοντική περισυλλογή τους. Ο Αρχηγός του Κέντρου βεβαιώνεται ότι ο χώρος εκκενώνεται πλήρως από ανήλικους, ενήλικες και μόνιμο προσωπικό και ο χώρος ασφαρίζεται . Με την εγκατάλειψη του χώρου ειδοποιούνται οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.	

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Όλα τα ατυχήματα ανεξαρτήτως σοβαρότητας και επικίνδυνα συμβάντα καταγράφονται με ευθύνη του υπεύθυνου κέντρου σε βιβλίο ασφαλείας της κατασκήνωσης με σκοπό να γίνει αξιολόγηση τους για λήψη διορθωτικών μέτρων στο μέλλον.

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Σήμανση συναγερμού (σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις)	
2	Διακοπή ρεύματος	
	Η διακοπή γίνεται στην περίπτωση που το ατύχημα σχετίζεται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
3	Διαπίστωση του Ατυχήματος –Πρώτες Βοήθειες	
	Καταρτισμένος Βαθμοφόρος σε Πρώτες Βοήθειες αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα και παρέχει τις αναγκαίες Πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Αν υπάρχει υπόνοια κατάγματος σπονδυλικής στήλης ο τραυματίας δεν μετακινείται αλλά δίδονται σε αυτόν κατάλληλα μέτρα περίθαλψης. Αν υπάρχει ανακοπή καρδιάς η διακοπή αναπνοής ενεργείται η κατάλληλη διαδικασία ανάληψης (μαλάξεις – τεχνητή αναπνοή) . Εναλλακτικά γίνεται χρήση απινιδωτών (εφόσον υπάρχουν) ΜΟΝΟ από καταρτισμένο προσωπικό.	ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ ΣΕ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
4	Κλήση Άμεσης Βοήθειας – Ενημέρωση Αρχών	
	Ταυτόχρονα καλείται άμεση βοήθεια με βάση τον Πίνακα Τηλεφώνων Έκτακτης Ανάγκης . Το πρόσωπο που καλεί βοήθεια αναφέρει: 1. Το όνομα του, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, και τον αριθμό της ταυτότητας του 2. Το χώρο από όπου καλεί.. 3. Τον αριθμό των τραυματιών , την έκταση των τραυμάτων και τις συνθήκες τραυματισμού 4. Την παρούσα κατάσταση του/ων τραυματία/ων.	ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

	ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση σοβαρού ή θανατηφόρου ατυχήματος ανεξαρτήτως ποιο είναι το θύμα ενημερώνεται η αστυνομία ΑΜΕΣΑ	
5	Διακομιδή τραυματία στο νοσοκομείο	
	Αν ο τραυματισμός είναι ελαφριάς μορφής, ο τραυματίας μεταφέρεται στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται εντός του χώρου. Μαζί με τον τραυματία εκτός από τον οδηγό του οχήματος επιβαίνει και Βαθμοφόρος, καθήμενος στο πίσω κάθισμα με τον τραυματία. Ο οδηγός και ο Βαθμοφόρος μεταφέρουν τον τραυματία στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών της περιοχής (ΠΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ). Κατά τη διάρκεια της περίθαλψης του τραυματία ο Βαθμοφόρος συνοδός αναφέρει στον Γιατρό ή Νοσηλεύτη του νοσοκομείου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ
6	Διακομιδή τραυματία με ασθενοφόρο	
	Ο τραυματίας δεν μετακινείται από το χώρο αν δεν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του ή αν υπάρχει υπόνοια για κάταγμα σπονδυλικής στήλης . Μετά την προσφορά πρώτων βοηθειών διασφαλίζεται ότι : - Υπάρχει απρόσκοπτη παροχή αέρα στον τραυματία - Τα ρούχα του είναι χαλαρά Αν είναι απαραίτητο να μετακινηθεί μεταφέρεται σε χώρο δροσερό ασφαλές και τοποθετείται σε θέση ανάρρωσης Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου, βαθμοφόρος αναλαμβάνει την καθοδήγηση των τραυματιοφορέων από την πιο σύντομη πρόσβαση προς τον τραυματία. Ένας Βαθμοφόρος ακολουθεί το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.	ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	


7	Ενέργειες μετά το ατύχημα	
	Ο Αρχηγός του Κέντρου σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο έφορο ζητά από τον Αρχηγό της θερινής πολυήμερης δραστηριότητας υπαίθρου να συντάξει σχετική αναφορά ατυχήματος όπου αναφέρει τα ακόλουθα: Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα Τα άτομα που έχουν εμπλακεί και την έκταση των τραυματισμών Τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση με το ατύχημα Τα διορθωτικά μέτρα (αν υπάρχουν) που λήφθηκαν για καταστολή. Το έντυπο αυτό προωθείται διοικητικά προς τον προϊστάμενο Περιφερειακό Έφορο.	ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Δ. ΣΕΙΣΜΟΣ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΖΩΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΕΑΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΩΣΤΟΣΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΤΗΡΙΑ ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Σήμανση συναγερμού	
2	Διακοπή ρεύματος	
3	Μετάβαση προσωπικού στο χώρο Συγκέντρωσης	
	Αφού διαπιστωθεί ο σεισμός οι συμμετέχοντες στην πολυήμερη θερινή δραστηριότητα λαμβάνουν θέσεις προφύλαξης στα σημεία που βρίσκονται μέχρι να επέλθει η σεισμική δόνηση. Ακολουθώντας μεταβαίνουν στο χώρο συγκέντρωσης έξω από τα κτήρια. Αν υπάρχει μερική ή ολική κατάρρευση των κτηριακών εγκαταστάσεων του κέντρου διασφαλίζεται ότι κανείς από τους εργαζομένους, τους κατασκηνωτές ή επισκέπτες δεν είναι εγκλωβισμένος στο κτίριο. Αν υπάρχουν τραυματίες ακολουθείται η Διαδικασία Διαχείρισης Ατυχήματος. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Η ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ. Η ΕΛΕΥΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. Κατά τη μετάβαση στο χώρο συγκέντρωσης διαπιστώνεται ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού, των κατασκηνωτών και (αν υπάρχουν) επισκεπτών που υπήρχαν στο κτίριο πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Αν υπάρχουν απόντες καταρτισμένοι Βαθμοφόροι μπαίνουν στα κτίρια για να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. (Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις που έχουν μερική ή ολική κατάρρευση ή αστάθεια δεν εισέρχεται ΚΑΝΕΝΑΣ στις εγκαταστάσεις αυτές) Στην περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισθείς καλείται Άμεση βοήθεια σύμφωνα με τον Πίνακα Τηλεφώνων Εκτάκτου Ανάγκης. Σε περίπτωση που εκτιμηθεί από τον Αρχηγό του Κέντρου ότι ο σεισμός ήταν δυνατός ή σε περίπτωση που υπάρχουν συνεχόμενοι μετασεισμοί ο Αρχηγός έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές στις οποίες γνωστοποιεί τον χώρο την δραστηριότητας και λαμβάνει σχετικές οδηγίες για τη δράση του. Δεν εισέρχεται κανένας στις εγκαταστάσεις εκτός αν έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα και δεν έχει παρατηρηθεί καμία άλλη σεισμική δόνηση.	

 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΘΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	
4	Διαπίστωση των συνεπειών του σεισμού		
	Αν δεν υπάρχει μερική ή ολική κατάρρευση του κτιρίου, ο Αρχηγός του κέντρου επιβλέπει τις εγκαταστάσεις και διαπιστώνει τα σημεία που υπέστησαν ζημιές. Διασφαλίζεται ότι η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί και ότι το καλώδιο παροχής από το δίκτυο της Α.Η.Κ. είναι σε λειτουργική κατάσταση. Διακόπτεται επίσης το δίκτυο υδροδότησης η βάνα του οποίου <u>βρίσκεται στην κεντρική συρόμενη είσοδο του ΠΚ.</u>		KATARTISMENOS BAΘMOΦOPOC CE A' BOHΘEIEC APXHΓOC TOY KENTPOY
5	Ασφάλιση του κτιρίου		
	Σε περίπτωση που οποιαδήποτε κτηριακή εγκατάσταση έχει υποστεί ζημιές, μερική ή ολική κατάρρευση αυτό ασφαλίζεται και διασφαλίζεται ότι αποφεύγεται πιθανή είσοδος στο κτίριο ατόμων μη εξουσιοδοτημένων ή ακόμα και για την περίπτωση λεηλασιών. Στα κτήρια αυτά δεν εισέρχεται ΚΑΝΕΝΑΣ και για κανένα λόγο.		APXHΓOC TOY KENTPOY
6	Αξιολόγηση κτιρίου μετά το Σεισμό		
	Μετά την εκτόνωση του φαινομένου, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν από επιστημονικό προσωπικό σε συνεργασία με τις αρχές του κράτους. Αν η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου είναι θετική τότε εκπονείται σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών από το σεισμό ιεραρχικά για τα πιο κάτω: 1 Τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου 2. Την ηλεκτρική εγκατάσταση 3. Το δίκτυο υδροδότησης. 4. Τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Στην Περίπτωση όπου το κτίριο κρίνεται ακατάλληλο για χρήση δρομολογούνται διαδικασίες για την κατεδάφιση και ανακατασκευή του.		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Η ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

Απλή διαρροή υγρού πετρελαιοειδούς καυσίμου

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Διακοπή τροφοδοσίας	
	Σε περίπτωση που η διαρροή γίνει κατά τη διάρκεια εφοδιασμού της δεξαμενής πετρελαιοειδών καυσίμων, διακόπτεται αμέσως η λειτουργία της αντλίας που βρίσκεται στο όχημα εφοδιασμού. Σε περίπτωση που η διαρροή γίνει κατά την διάρκεια εφοδιασμού οχήματος της εταιρίας εφοδιασμού, ο χειριστής κλείνει αμέσως το διακόπτη τροφοδοσίας.	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
2	Καθαρισμός κηλίδας	
	Αμέσως μετά την διακοπή τροφοδοσίας, ο χώρος απομονώνεται η κηλίδα θα καθαριστεί και θα ακολουθήσει πλύσιμο του χώρου της κηλίδας με πιεσμένο νερό.	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαρροή Υγραερίου και πρόκληση φωτιάς

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
1	Διακοπή τροφοδοσίας	
	Σε περίπτωση που η διαρροή γίνει κατά την διάρκεια εφοδιασμού της δεξαμενής Υγραερίου καυσίμων, διακόπτεται αμέσως η λειτουργία της αντλίας που βρίσκεται στο όχημα εφοδιασμού. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
2	ΠΥΡΚΑΓΙΑ	
	Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στο Α. Πυρκαγιά εντός του Προσκοπικού Κέντρου.	

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ)

Σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις υπάρχουν πυροσβεστήρες με βάση σχετική μελέτη από αρμόδιο άτομο. Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας.

Κατά την διάρκεια χρήσης του Προσκοπικού Κέντρου θα πρέπει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να γίνεται έλεγχος από τους αρχηγούς της κατασκήνωσης ότι όλοι πυροσβεστήρες είναι στη θέση τους και δεν έχουν υποστεί κάποια φθορά.

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης τους αναφέρονται στον Αρχηγό του Προσκοπικού Κέντρου και καταγράφονται σε σχετικό βιβλίο ασφαλείας της κατασκήνωσης.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς της οποίας είναι εκ πρώτης όψεως δυνατή η κατάσβεση της, εκπαιδευμένα άτομα προβαίνουν σε προσπάθεια πυρόσβεσης με τη χρήση πυροσβεστήρων ή λάστιχων νερού.

Κατά την κατάσβεση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το άτομο έχει **τουλάχιστον μια ασφαλή έξοδο** διαφυγής.

Σε περίπτωση που παρατηρείται αναζωπύρωση της φωτιάς παρά την προσπάθεια κατάσβεσης τότε ο χώρος εγκαταλείπεται άμεσα.

Ανεξάρτητα από την έκταση της φωτιάς η διαδικασία εκκένωσης και συγκέντρωσης των επηρεαζόμενων ατόμων ενεργοποιείται άμεσα.

ΛΑΘΟΣ



ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ



ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ
ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.
ΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ




ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.
(ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΣΠΡΩΧΝΟΥΜΕ
ΚΑΙΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ)




ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ





ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ



ΔΕΝ ΚΡΕΜΜΑΜΕ
ΠΙΣΩ ΤΟΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΟΥ

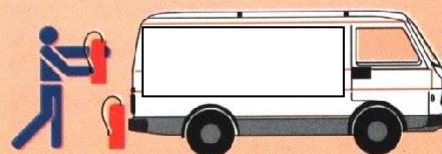

ΣΩΣΤΟ

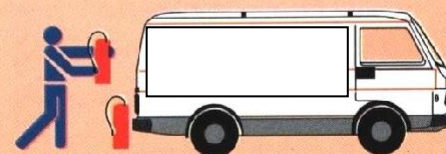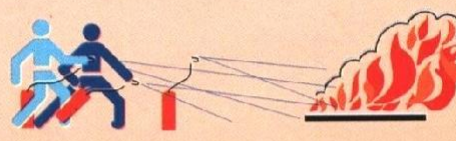

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Είναι σημαντικό σε μια φωτιά να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισης της.

Για να ανάψει μια φωτιά απαιτείται η συνύπαρξη τριών στοιχείων: Οξυγόνου-Καύσιμης ύλης-Θερμότητας, που αποτελούν το «Τρίγωνο της Φωτιάς». Αν αφαιρέσουμε οποιαδήποτε από τις τρεις «πλευρές» του τριγώνου, η φωτιά θα πάψει να υφίσταται.

Οι πυρκαϊές κατηγοριοποιούνται (διεθνώς) ανάλογα με την καύσιμη ύλη:

- Στερεών (ξύλα, χαρτιά, υφάσματα) - Κλάση A
- Ευφλέκτων Υγρών (βενζίνη, νέφτι, μεθανόλη) - Κλάση B
- Ευφλέκτων Αερίων (βουτάνιο, προπάνιο) - Κλάση C
- Μετάλλων (αλουμίνιο, μαγνήσιο, χάλυβας) - Κλάση D
- Ηλεκτρικών (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια) - Κλάση E
- Κουζίνας (λίπη και έλαια) – Κλάση F



Μέτρα Πυρόσβεσης

Πυροσβεστική Μάνικα (δηλ. νερό, ύδρευσης ή θαλασσινό) • Αποκλειστικά για φωτιές κλάσης A (στερεών) • Μηχανισμός πυρόσβεσης: η μείωση της θερμότητας • Μεγάλο πλεονέκτημα: η μεγάλη απόσταση που μπορούμε να έχουμε από τη φωτιά • Μειονέκτημα: μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές	
Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂) • Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης B, C, E και F • Πολύ εύκολα αναγνωρίσιμος από τη μακριά πλαστική λαβή του («χωάνη») • Μηχανισμός πυρόσβεσης: η αφαίρεση του οξυγόνου - δεν ενδείκνυται για κλειστούς χώρους με παρουσία ανθρώπων. • Βασικό πλεονέκτημα: το μεγάλο εύρος από φωτιές που μπορεί να σβήσει • Μειονέκτημα: η πολύ σύντομη δράση: Εξατμίζεται αμέσως άρα αν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία ή μικροεστίες που σιγοκαίνε η πιθανότητα επανανάφλεξης είναι μεγάλη	
Πυροσβεστήρας Αφρού (FOAM) • Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης A, B, και κατά περιπτώσεις E • Διπλός Μηχανισμός πυρόσβεσης: μειώνει τη θερμοκρασία και δημιουργεί ένα στρώμα αφρού που εμποδίζει την είσοδο του οξυγόνου • Βασικό πλεονέκτημα: πυρόσβεση σε υγρά καθώς το στρώμα αφρού που δημιουργεί κάνει την κατάσβεση πιο εύκολη • Μειονέκτημα: μπορεί να προκαλέσει ζημιές και θέλει προσοχή καθώς μετά την αφαίρεση του αφρού μπορεί να έχουμε επανανάφλεξη	

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως (ΡΚΡ) • Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης Α, Β, C, E και ειδικός πυροσβεστήρας για D • Μηχανισμός πυρόσβεσης: Η δομή των κόκκων καθυστερεί και σταδιακά μειώνει την χημική αντίδραση της καύσιμης ύλης με το οξυγόνο • Βασικό πλεονέκτημα: <u>εντυπωσιακή δυνατότητα πυρόσβεσης</u> • Μειονέκτημα: οι κόκκοι εισχωρούν παντού και μπορεί να κατασρέψουν ηλεκτρονικές συσκευές ή να διαβρώσουν μεταλλικές επιφάνειες. Επίσης, η χημική σκόνη που εκλύεται στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά βλαβερή σε περίπτωση εισπνοής.	
Αντιπυρική Πυρίμαχη κουβέρτα • Για πυρόσβεση εστιών φωτιάς κλάσης F, που εμφανίζονται κυρίως σε χώρους με εγκαταστάσεις για μαγείρεμα: Ανοίγουμε την κουβέρτα και την πετάμε προσεκτικά πάνω από την φωτιά. • Μηχανισμός πυρόσβεσης: Απόπνιξη οξυγόνου από την καίόμενη επιφάνεια. • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την διαφυγή μας, προφυλάσσοντας εμάς ή κάποιον άλλον από την φωτιά	

- Πριν από τη χρήση ελέγχουμε τον πυροσβεστήρα για τυχόν φθορές, διαβρώσεις και ζημιές στο κέλυφος του και ότι φέρει δακτύλιο ελέγχου.
- Το πυροσβεστικό υλικό κατευθύνεται προς την καίόμενη επιφάνεια και όχι γενικά προς τις φλόγες, εκτός από τον αφρό που τον κατευθύνουμε στα (εσωτερικά) τοιχώματα του δοχείου/δεξαμενής με τη φωτιά ώστε να επιστρωθεί ομαλά πάνω απ' τη φωτιά.
- Μετά τη Φωτιά: Προσεκτική παρατήρηση για επανάφλεξη.
- Αν έχουμε υποψία ότι υπάρχει φωτιά πίσω από πόρτα δεν την ανοίγουμε ποτέ για να μην της δώσουμε κι άλλο οξυγόνο. Ελέγχουμε για την θερμοκρασία της όχι με την παλάμη, αλλά με κοφτές ριπές νερού (αν είναι καυτή θα μετετρέψει το νερό σε υδρατμούς) και ελέχουμε για διαφυγή καπνού. Αν έχει πέσει η θερμοκρασία μπορούμε αν την ακουμπήσουμε με την ανάστροφη της παλάμης πρώτα.
- Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO): Ένα από τα πιο επικίνδυνα παράγωγα αέρια της φωτιάς και βασική αιτία θανάτου σε πυρκαγιές με μέγιστη έκθεση 30'' - βρεγμένες πετσέτες, κουβέρτες, ιατρικές μάσκες, κτλ. δεν εμποδίζουν το μονοξείδιο του άνθρακα
- Προσοχή: Όταν έχουμε μία φωτιά από λίπη/λάδια και ρίξουμε νερό αυτό προσδίδει παραπάνω οξυγόνο και σε συνδυασμό με την εξάτμισή του δημιουργεί έκρηξη
- Προσοχή: Κατά την χρήση πυροσβεστήρα CO₂ την χωάνη την κρατάμε μόνο από την ξύλινη λαβή. Δεν αγγίζουμε το πλαστικό μέρος, γιατί, λόγω απότομης ψύξης του από την εκτόνωση του CO₂, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα στην παλάμη.

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

➤ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ:

1. ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΜΑ (μακρυμάνικο φούτερ - μακρύ παντελόνι)
2. ΑΡΒΥΛΑΚΙΑ
3. ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ (με τα μαλλιά μέσα)
4. ΜΑΝΤΗΛΙ (με κόμφο) και ΠΕΤΣΕΤΑ, ΒΡΕΓΜΕΝΑ
5. ΠΑΓΟΥΡΙ ΜΕ ΝΕΡΟ

6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Πτυοσκάπανο – Φτυάρι)



➤ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ:

➤ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ



Εάν η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά, διαφύγετε σχεδόν κάθετα στον άνεμο, αποκλίνοντας από τη φωτιά.

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

1. Βαρέλια νερού
2. Λάστιχα νερού
3. Μάνικα νερού (εφόσον υφίσταται)

Η χρήση της Μάνικας ενεργοποιείται με την Αντλία η οποία και

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΡΙΜΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ).

Οι Οδηγίες χρήσης των Μανικών είναι ταυτόσημες με την χρήση των πυροσβεστήρων

4. Άμμος πυρόσβεσης και εργαλεία (Κασμάς και Φτυάρια)

Εναλλακτικά και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των μανικών τίθενται σε χρήση οι ξηρές μέθοδοι (Άμμος πυρόσβεσης)

Η άμμος είναι ελαφριά, επειδή δεν κρατά υγρασία και χρησιμοποιείται εύκολα. Δεν καταπονεί το χρήστη και μπορεί να πεταχτεί και σε μεγαλύτερη απόσταση. Η άμμος, επειδή δε δημιουργεί με το πέρασμα του χρόνου συσσωματώσεις, ακόμη κι όταν βρέχεται, μπορεί να αποθηκευτεί πολύ εύκολα για πολλά χρόνια.

Η άμμος σκορπίζεται με το φτυάρι, οι φλόγες είναι χαμηλές και οι θερμοκρασίες ανεκτές. Οι Κασμάδες είναι χρήσιμοι στην περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετή άμμος.

Εναλλακτικά μπορεί για την κατάσβεση να γίνει χρήση κλαδιών ή ακόμα και βρεγμένων ρούχων.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:

1. Το φαινόμενο της φωτιάς είναι πολύ απρόβλεπτο και αλλάζει με τη φορά του ανέμου.
2. Η φωτιά εξαπλώνεται ραγδαία και πολλές φορές μας κλείνει του διαδρόμους διαφυγής. Γι αυτό πάντα να παρακολουθούμε την πορεία της.
3. Πάντα να βρισκόμαστε σε μικρές ομάδες ώστε να μας δει κάποιος στην περίπτωση που χάσουμε τις αισθήσεις μας.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΘΕΛΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (πχ. Αντιπυρά) ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ.

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΓΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ



	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ο Πίνακας αναθεωρείται κάθε Χρόνο

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΚΙΝΗΤΟ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 112	112		
2	ΕΚΑΒ	166		
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ	199		2551085100
4	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	100		2551066100
5	ΛΙΜΕΝΙΚΟ	2551356225		
6	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ	2107793777		
7	ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	197		
8	ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ	1050	2551053529	2551026488
9	ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2551026046		
10	ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ	13788		
11	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	2551351000	255135200	
12	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ	2551071296		
13	ΙΚΑ	2551084611		
14	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	2551350580		
15	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ	2551080643		
16	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2551028264		
17	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	2551066300	2551066330	
18	ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ – ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΓΕ	2107290046	6936117147	
19	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΝ. ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ	2541076915	6974377278	
20	ΒΟΗΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΒΡΟΥ		6977981118	
21				
22				

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

(Ο Πίνακας αυτός αναθεωρείται σε κάθε πολυήμερη θερινή δραστηριότητα υπαίθρου και αναγράφονται σε αυτόν τα άτομα που εμπλέκονται στο Σχέδιο.)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΠΟ / / ΕΩΣ / /


A/A	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1	Αρχηγός Προσκοπικού Κέντρου			
3	Αρχηγός Δραστηριότητας			
	Υπαρχηγός Δραστηριότητας			
4	Βαθμοφόρος Υπηρεσίας			
5	Βαθμοφόρος Υπηρεσίας			
6	Βαθμοφόρος Υπηρεσίας			
7	Βαθμοφόρος Υπηρεσίας			
8	Οδηγός αυτοκινήτου Ανάγκης Κατασκήνωσης			
9				
10				
11				
12				
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
11				
12				
13				
14				
15				

Υπογραφή Αρχηγού Δραστηριότητας:

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΔΙΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Επισημαίνεται το γεγονός ότι η επιλογή των δρόμων διαφυγής γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου. Ο Αρχηγός του Κέντρου σε συνεννόηση με τους Αρμόδιους Φορείς (Πολιτική Προστασία, Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποφασίζει για τον Χρόνο Εκκένωσης και τη Δίοδο διαφυγής.

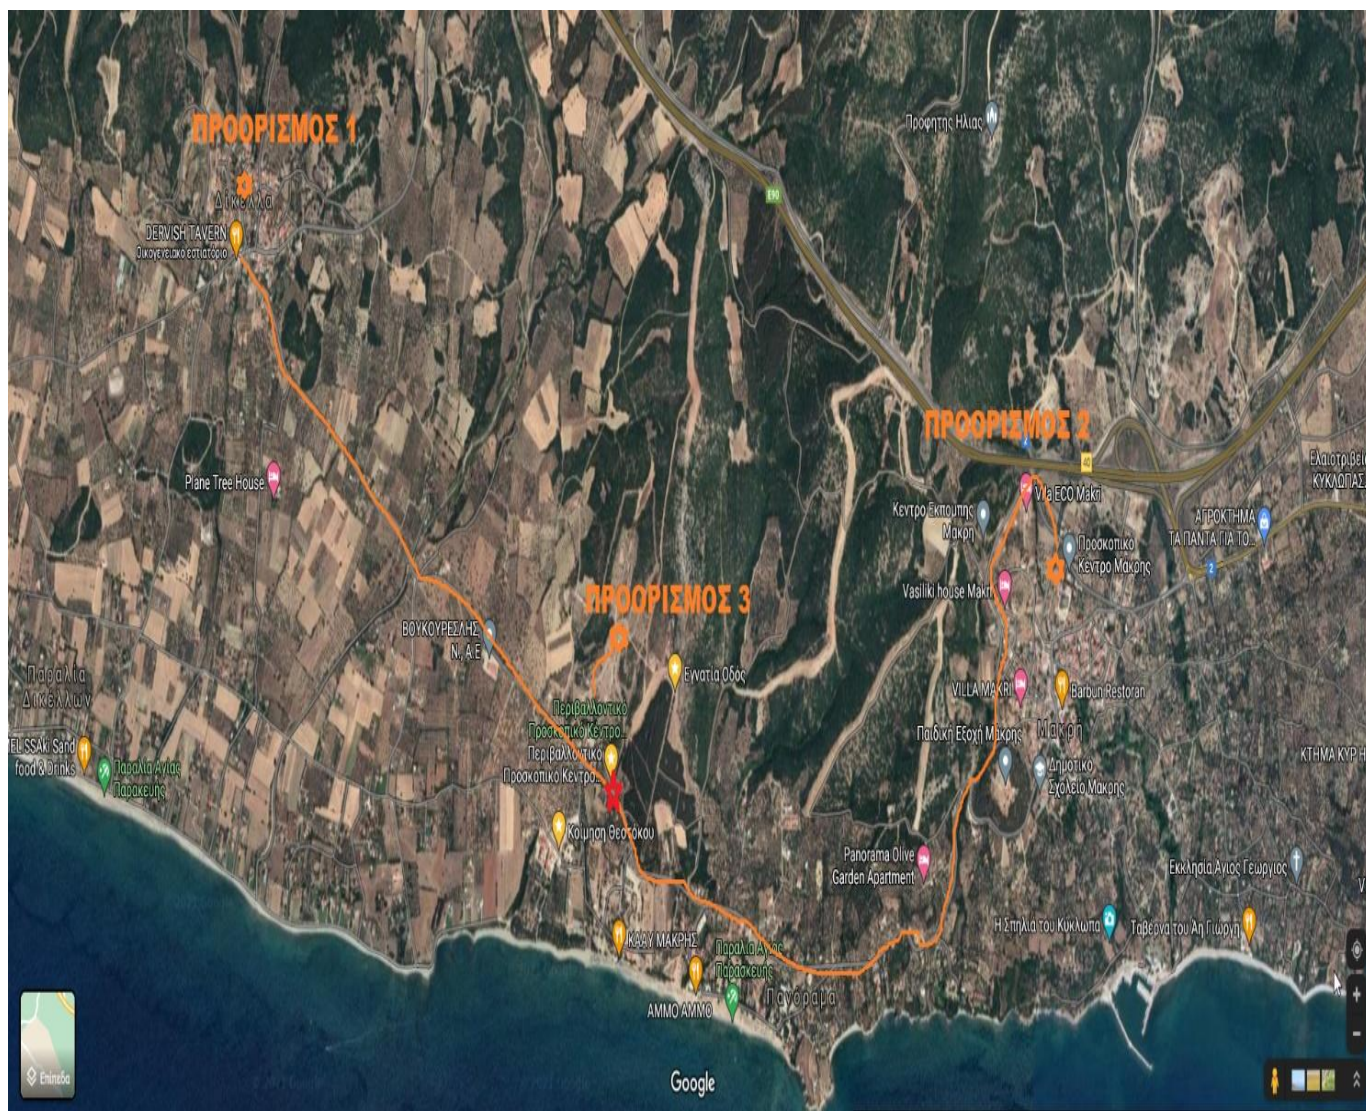

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5)

Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

5.1. Πυρασφάλεια

- Κατά τη διάρκεια των Κατασκηνώσεων / Μεγάλων Δράσεων / Ταξιδιών αλλά και κάθε δράσης υπαίθρου, ειδικά το καλοκαίρι, η πυρασφάλεια πρέπει να αποτελεί **πρώτη προτεραιότητα**.
- Απαγορεύεται αυστηρά η ανοιχτή φωτιά σε δασική περιοχή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πάντως απαιτείται άδεια της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Στο Φάκελο Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης / Ταξιδιού θα πρέπει να αναφέρεται σχέδιο πυρασφάλειας της κατασκήνωσης (μέσα, υπεύθυνοι) και να έχει προσδιορισθεί ο τρόπος εκκένωσης σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς. Στο Φάκελο πρέπει να υπάρχουν τα τηλέφωνα των σχετικών Υπηρεσιών της περιοχής (Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Λιμενικού Σταθμού).
- Η αποτροπή ανάπτυξης πυρκαγιάς στην κατασκήνωση και ο έγκαιρος εντοπισμός πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της νυχτερινής ασφάλειας.

5.2. Καταιγίδες

Είναι διαπιστωμένο ότι τα τελευταία χρόνια είναι συχνότερη η ανάπτυξη καταιγίδων, ιδίως σε βουνά. Οι κίνδυνοι από κεραυνό είναι αυξημένοι, καθώς και η πιθανότητα προκλήσεως πυρκαγιάς από κεραυνό. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι όλοι ενήμεροι για την αντιμετώπιση κεραυνών. Σχετικές οδηγίες αναφέρονται στο «Εγχειρίδιο Βουνού» (έκδοση Σ.Ε.Π. 2006 ή 2012).

5.3. Μαγειρεία

- Είναι απαραίτητο να υπάρχει στο μαγειρείο ένας (1) πυροσβεστήρας τύπου «Υγρών Καυσίμων» μεσαίου μεγέθους ή δύο (2) μικροί ανά εστία μαγειρέματος (ακόμα και όταν πολλές εστίες είναι στον ίδιο χώρο) και μία (1) ειδική **πυρίμαχη κουβέρτα** (πωλείται στα καταστήματα ειδών πυρασφάλειας και στο Προσκοπικό Πρατήριο).
- Πάνω από την εστία υγραερίου πρέπει ο χώρος να είναι ελεύθερος από κλαδιά ή τέντα σε ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρων, προκειμένου να αποφευχθούν πυρκαγιές από ανάφλεξη λαδιών κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή **ΠΟΤΕ μη ρίξετε νερό για να τη σβήσετε**, διότι η φωτιά θα δυναμώσει και συγχρόνως θα πεταχτούν καυτά σταγονίδια λαδιού που θα προκαλέσουν εγκαύματα και ίσως δευτερογενείς φωτιές γύρω. Σκεπάστε το σκεύος που πήρε φωτιά με μεταλλικό καπάκι που να υπερκαλύπτει το σκεύος μαγειρέματος. Για το λόγο αυτό, ιδίως όταν τηγανίζετε, να έχετε πάντοτε πρόχειρο ένα κατάλληλο καπάκι. Εάν δεν επαρκεί το καπάκι καλύψτε όλη την εστία με την πυρίμαχη κουβέρτα ή χρησιμοποιήστε τον πυροσβεστήρα, αλλιώς ρίξτε αμέσως χώμα στο καίόμενο φαγητό.
- Ο καυστήρας της εστίας εκπέμπει υψηλή θερμότητα και προς τα κάτω. Για το λόγο αυτό, εάν η εστία είναι πάνω σε ξύλινη επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται στην επιφάνεια αυτή και κάτω από τον καυστήρα πυρίμαχο υλικό ή ένα χαρτόνι από χαρτόκουτο τυλιγμένο δύο - τρεις φορές σε αλουμινόχαρτο ή ένα ράφι τύπου Dexion. Γύρω από την εστία σε απόσταση 1.5μ δεν πρέπει και πάλι να υπάρχει εύφλεκτο υλικό/ ξερά χόρτα. Μετά το μαγείρεμα η εστία πρέπει να καθαρίζεται με σαπούνι, ώστε να αφαιρούνται ελαιώδη και λιπαρά υπολείμματα.

5.4. Αλλαγή φιάλης υγραερίου

- 10κιλες και άνω:** Χρησιμοποιήστε το ειδικό «γκαζόκλειδο». Αλλάξτε οπωσδήποτε το παρέμβυσμα (τσιμούχα) με καινούργιο, μολονότι το παλιό θα σας φαίνεται κατάλληλο. Όταν τελειώσετε, ελέγξτε για τυχόν διαρροή υγραερίου: Πρώτα εάν υπάρχει οσμή υγραερίου. Μετά αλείψτε με ένα σφουγγαράκι πλούσια σαπουνάδα γύρω από την ένωση. Εάν δημιουργηθεί κάπου φυσαλίδα, σφίξτε και άλλο τη βίδα. Εάν συνεχίζεται η διαρροή, αλλάξτε παρέμβυσμα ή βάλτε δυο αντί ενός. **ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΟΤΕ μην ελέγχετε για διαρροή με αναμμένο σπίρτο ή αναπτήρα.**
- 3κιλες-γκαζάκια:** Έχουν δικό τους μόνιμο ελαστικό παρέμβυσμα (λαστιχάκι) γύρω από τη βαλβίδα εισαγωγής αερίου. Προτού ενώσετε την νέα φιάλη βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι υπάρχει. Εάν λείπει, **ΜΗΝ τοποθετήσετε αυτοσχέδιο**. Ψάξτε για ανταλλακτικό στα ειδικά καταστήματα. Ελέγξτε και εδώ για διαρροή προτού ανάψετε (εάν δεν έχετε σαπουνάδα, χρησιμοποιήστε μπόλικο...σάλιο).
- Οι φιάλες να μην είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο. Μπορείτε να τις καλύψετε με ύφασμα.

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

- δ. 3κυλεις και Lumo να στηρίζονται καλά για να μην ανατραπούν από λάθος όταν είναι αναμμένες.

5.5. Πυροφάνια

- α. Για να το ανάψετε ανοίξτε το γυαλί πρώτα. Αν δεν ανάψει αμέσως κλείστε τη στρόφιγγα και περιμένετε λίγο να διαλυθεί το αέριο που δεν άναψε (το υγραέριο συσσωρεύεται προς τα κάτω ως βαρύτερο του αέρα). **Ποτέ** μην επιχειρείτε να το ανάψετε εισάγοντας φλόγα από την κάτω τρύπα του γυαλιού.
- β. Να ελέγχετε συχνά με σαπουνάδα το χαλκοσωλήνα που το συνδέει με τη φιάλη υγραερίου.

5.6. Λάμπες θυέλλης

- Οι λάμπες θυέλλης πρέπει να καίνε με χαμηλή φλόγα όλη τη νύχτα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα (πύλες, εντατήρες κ.λπ.)
- α. **Τοποθέτηση στο έδαφος:** Σκάβουμε ρηχό επίπεδο λάκκο (2-3 δάχτυλα). Καθαρίζουμε την περίμετρο από ξερά χόρτα σε πλάτος 20 εκ. Στερεώνουμε τη λάμπα με μεγάλες πέτρες (ύψους μέχρι τη βάση του γυαλιού) που ακουμπάνε γύρω από τη βάση της.
- β. **Τοποθέτηση σε τρίποδο:** Τα ξύλα πρέπει να είναι γερά και μήκους περί το μισό μέτρο τουλάχιστον. Τα μπήγουμε στο έδαφος σε βάθος 5εκ. στο χώμα. Η σύνδεση του τρίποδου πρέπει να γίνεται με λεπτό σχοινί (όχι νάιλον) και δεν πρέπει να περισσεύουν άκρες.
- γ. **Διαρροή πετρελαίου:** Συμβαίνει συνήθως λόγω ελαττωματικής εφαρμογής του ελάσματος της βάσεως. Λάμπες με την παραμικρή διαρροή **απαγορεύεται** να χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να τις επισκευάσετε συγκολλώντας τις με «καλάϊ» σε λευκοσιδηρουργείο.

5.7. Ανοικτή φωτιά στο ύπαιθρο (όχι δασική περιοχή)

Απαγορεύεται από το Νόμο η ανοικτή φωτιά στο ύπαιθρο κατά τη θερινή περίοδο από 1 Μαΐου έως 1 Οκτωβρίου

- α. Ανοίγουμε ρηχό λάκκο (βάθους 10 εκ. περίπου) όπου εκεί μόνο θα τοποθετούνται τα καιόμενα ξύλα. Ο χώρος σε απόσταση 1 μ. γύρω από την περίμετρο πρέπει να καθαριστεί τελείως από φυτά και χόρτα. Να μην υπάρχουν ξερά χόρτα σε απόσταση που ο αέρας θα μεταφέρει σπίθες. **ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ποτέ κάτω από δένδρα.**
- β. Απαραίτητως να υπάρχει επί τόπου ένας (ή περισσότεροι, ανάλογα με το μέγεθος της φωτιάς) κουβάς με νερό καθώς και 2-3 εργαλεία κατασβέσεως (πτυσοσκάπανα, φτυάρια) και γάντια εργασίας.
- γ. Κατά την κατάσβεση αφαιρούμε τα καιόμενα χοντρά ξύλα και τα σβήνουμε χωριστά. Ραντίζουμε με το χέρι μας νερό (ροή νερού στη χούφτα και από εκεί ράντισμα) στην υπόλοιπη φωτιά μέχρι να σβήσει (δεν ρίχνουμε νερό απευθείας γιατί πρακτικά δεν σβήνει). Σκεπάζουμε το χώρο της φωτιάς με ΧΩΜΑ, ΠΟΤΕ με πέτρες, διότι μπορεί να δημιουργήσουν θύλακες που θα διατηρούν τη φωτιά. Πάνω από το χώμα τοποθετούμε πέτρες (βλ. «Εγχειρίδιο Βουνού», έκδοση Σ.Ε.Π. 2006 ή 2012).

Όταν υπάρχει ανοικτή φλόγα ή φωτισμός με λάμπες θυέλλης ή υγραερίου πρέπει απαραίτητως να υπάρχει συνεχής επιτήρηση ασφαλείας (ιδίως το βράδυ) από δύο άτομα

Χρήσιμο είναι να αναρτάται ένα σχέδιο ενεργειών σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κατασκήνωσης όπως και στο χώρο κάθε Εξάδας / Ενωμοτίας, όπως φαίνεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Α.

5.8. Πυρκαγιά στο δάσος

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς στο δάσος προβαίνουμε στις εξής ενέργειες:

- α. Ειδοποιούμε το Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας(τηλ. 112).

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

β. Καλύπτουμε τα εκτεθειμένα μέρη του σώματός μας (φοράμε φόρμα, κατεβάζουμε μανίκια, φοράμε καπέλο, αφού το βρέξουμε, κλειστά παπούτσια με κάλτσες) και έχουμε στα χέρια μαντήλι ή πετσέτα βρεγμένη. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί, κρατήστε τη βρεγμένη πετσέτα μπροστά σας και περπατάτε σκυφτά (ο καπνός πηγαίνει προς τα πάνω). Κρυφτείτε προσωρινά σε κάποιο κοίλωμα του εδάφους ή πίσω από κάποιο βράχο, για να προφυλαχθείτε από την ακτινοβολία. Αν η φωτιά απομακρύνεται, απομακρυνθείτε προς την κατεύθυνση από όπου έρχεται ο άνεμος. Αν η φωτιά έρχεται προς εσάς, απομακρυνθείτε σχεδόν κάθετα προς τον άνεμο

Η φωτιά έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στον ανήφορο. Για το λόγω αυτό προσπαθήστε να ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ.

Αν τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά, προχωρήστε προσεκτικά, χωρίς να τρέχετε, προς την ήδη καμένη περιοχή. Εν ανάγκη, διαλέξτε ένα ασθενές μέρος του μετώπου, καλυφθείτε ολόσωμα με βρεγμένη κουβέρτα, πάρτε βαθιά εισπνοή και τρέξτε.

Αν τα ρούχα σας πάρουν φωτιά ΜΗ σταθείτε ακίνητος μόλις βγείτε από τη φωτιά, γιατί οι φλόγες και ο καπνός θα καλύψουν το σώμα σας και θα εισχωρήσουν στους πνεύμονες. ΜΗΝ τρέξετε. ΠΕΣΤΕ κάτω στο έδαφος και στροβιλιστείτε και προσπαθήστε να τυλιχτείτε με κάτι που θα απομονώσει τις φλόγες από το οξυγόνο, π.χ. μια ψάθα, κουβέρτα, αντίσκηνο.

Αν δεν προλαβαίνετε να διαφύγετε, ξαπλώστε μπρούμυτα στο έδαφος. Αν προλαβαίνετε, πέστε μέσα σε χαντάκι και, ακόμα καλύτερα, ρίξτε όσο χώμα. Μπορείτε από πάνω σας. Πάντως, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο από τη θερμότητα, αλλά και από τη στέρηση οξυγόνου, το οποίο καταναλώνεται από τη φωτιά.

	ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΚ ΔΙΚΕΛΛΑ «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΡΑΤΣΑΣ»	Ημερομηνία	01/06/2021
		Έκδοση 1 ^η	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :